

检 验 报 告

产品名称: 分体式变频房间空调器

检验类别: 委托检验

制 造 商: 佛山市云米电器科技有限公司

委托单位: 佛山市云米电器科技有限公司



安徽中认倍佳科技有限公司

安徽中认倍佳科技有限公司
检 验 报 告

产品名称	分体式变频房间空调器	型号规格	KFRd-35GW/Y3DY1-A1
生产单位	——	商 标	云米 VIOMI
制 造 商	佛山市云米电器科技有限公司	样品等级	——
委托单位	佛山市云米电器科技有限公司	样品数量	1
检验类别	委托检验	抽样地点	——
样品来源	送样	抽样基数	——
样品编号	2310-66462-01		
检验依据	T/CPQS E0003.1-2020 《消费类电器产品卫生健康技术要求 第 1 部分：家用及类似用途房间空气调节器》		
检验结论： 受佛山市云米电器科技有限公司委托，对佛山市云米电器科技有限公司生产的云米 VIOMI 品牌 KFRd-35GW/Y3DY1-A1 型号的分体式变频房间空调器进行换热器自清洁除菌功能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）试验项目检测，所检项目的检验结果符合标准要求。 （以下空白） （本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检测机构仅对检验数据的准确性负责。） 签发日期：2024 年 01 月 26 日			
主检：司 斌 审核：吴 兵 批准：刘 杰 日期：2024.01.26 日期：2024.01.26 日期：2024.01.26			

样品描述及说明

1、额定值

额定电压或电压范围: 220V~

额定频率: 50Hz

制冷额定电流或电流范围: 3.9A

制冷额定功率或功率范围: 850 (130~1880) W

制热额定电流或电流范围: 6.0A

制热额定功率或功率范围: 1300 (130~1990) W

2、器具类型: 便携式[] 手持式[] 驻立式[]
固定式[☒] 嵌装式[]

3、功能描述:

除 PM10 颗粒物[]

除气态污染物[] (☐ 甲醛 ☐ 氨 ☐ 苯)除菌[☒]

4、抗菌材料和部件:

抗细菌: 控制面板[] 进风栅[] 风向板[] 接水盒[] 滤网[]

抗霉菌: 滤网[]

5、产品特殊描述:

窗机[] 分体机[☒] 移动式[] 其他:单冷型[] 热泵型[] 变频式控制[☒] 辅助电加热型[☒]风冷冷风型[☒] 风冷冷水型[] 水冷冷风型[] 水冷冷水型[]

一台室外机可配室内机的台数[1]

6、净化或除菌原理: 高温自清洁

7、其他: \。

铭牌及照片

VIOMI 分体式变频房间空调器

整机型号: KFRd-35GW/Y3DY1-A1

室内机型号: KFRd-35G/Y3DY1-A1

室外机型号: KFR-35W/YCA-A1

额定电压/频率: 220V~ /50Hz

室内机循环风量: 750m³/h

室内侧噪声: 39-41dB(A)(高风-强劲)

室外侧噪声: 52dB(A)

辅助电加热额定功率/电流: 1050W(PTC)/4.8A

防触电保护类型: I类

质量(室内机/室外机): 10.5kg / (见室外机铭牌)

额定制冷量/制热量: 3500(150~5050)W / 5000(150~6550)W

额定制冷/制热输入功率: 850(130~1880)W / 1300(130~1990)W

额定制冷/制热输入电流: 3.9A / 6.0A

SEER/HSPF/APF(GB 21455 低温制冷按实测): 6.47/3.95/5.30

最大制冷/制热输入功率: 1880W/3040W

最大制冷/制热输入电流: 8.7A/14.1A

吸气侧 制冷回路允许工作过压: 4.3MPa

排气侧 制冷回路允许工作过压: 4.3MPa

高/低压侧最大允许压力: 4.3MPa

制冷剂名称/充注量: R32/(见室外机铭牌)

请经常清洗过滤网;

请勿用手调节自动导风板;

请勿将物体伸入或挂在出风口;

如导风板无法复位请重新接通电源。

制造商: 佛山市云米电器科技有限公司

服务热线: 400-100-2632

铭牌照片 (室内机)

VIOMI 分体式变频
房间空调器 (室外机)

室外机产品型号: KFR-35W/YCA-A1

额定电压/额定频率: 220V~ /50Hz

制冷剂名称/充注量: R32/0.64kg

额定制冷/制热输入电流: 3.7A/5.8A

额定制冷/制热输入功率: 820W/1270W

吸气侧 制冷回路允许工作过压: 4.3MPa

排气侧 制冷回路允许工作过压: 4.3MPa

高/低压侧最大允许压力: 4.3MPa

质量: 25kg 噪声: 52dB(A)

防触电保护类型: I类

防水等级: IPX4

制造商: 佛山市云米电器科技有限公司

服务热线: 400-100-2632

警告

(本机采用环保型制冷剂R32)

打开

关闭

请按照图示打开或关闭阀门

安装维修后必须拧紧阀门盖螺母

警告: 易燃危险!

- 在安、使用、维修前请先阅读说明书。
- 本产品使用的是环保型可燃制冷剂R32, 需要注意制冷剂是无味的。
- 本产品的安、使用、维修、贮存的空间面积应大于4m²。
- 除厂商特别推荐, 不要使用任何方式来加速除霜过程或对结霜部分进行清洁。
- 请勿刺破或点燃本空调器。
- 空调器应储藏在没有持续火源的房间内 (例如明火、点燃的燃气器具、电加热器等)。
- 应遵守国家有关气体法规的规定。
- 维修或报废处理时需清除系统中的制冷剂。
- 需要维修时, 请联系最近的售后服务中心, 维修时必须严格遵守厂家提供的操作手册, 禁止由非专业人士进行维修。
- 搬运移动或使用过程中禁止绳体受力。

铭牌照片 (室外机)


TRF NO:RC_CH(1/3)

TRF ORIGINATOR:CCT

铭 牌 及 照 片



外观照片（室内机）

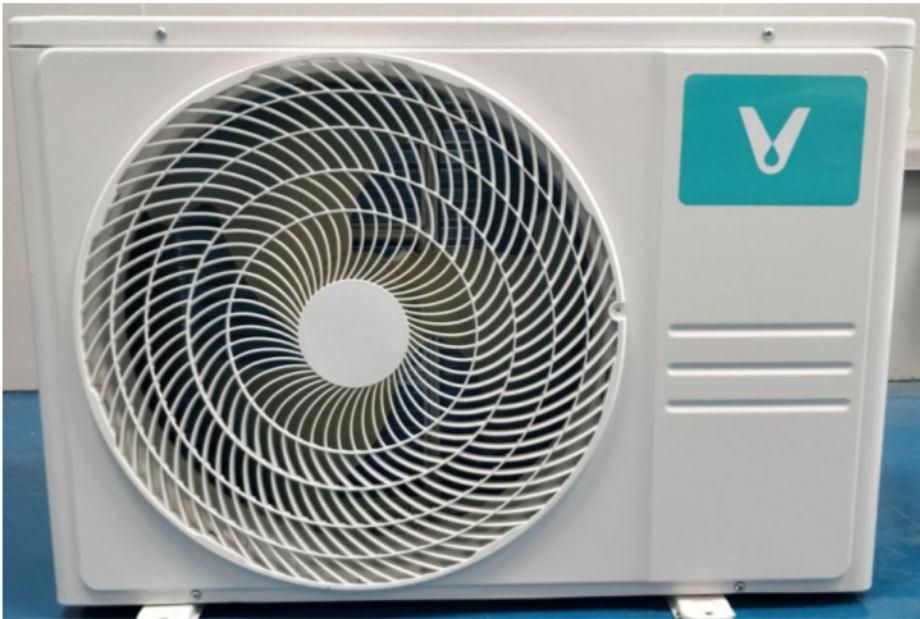

外观照片（室外机）

检 验 说 明

- 1、检验开始时对样品的确认
- ☒包装完好

☒数量符合

☒附件齐全

☒产品无异常

☒样品实物与委托单填写内容相符

☐其它
- 2、本报告中 “P” 表示该项检验方法/结果符合标准要求;

“F” 表示该项检验结果不符合标准要求;

“N” 表示该项要求不适用或此次未进行检验。

本报告中以 “[]” 形式提供多个选项时, 以在 “[]” 中划 “√” 表示该项被选中.
- 3、本次检验开始日期 2023 年 12 月 08 日
- 检验结束日期 2024 年 01 月 26 日
- 4、本次检验[]有/[√]没有偏离标准。
- 偏离的原因和偏离的情况:
- 5、除特别注明外, 本次检验均在 **安徽中认倍佳科技有限公司** 进行。
- 6、本次检验项目中菌种编号如下:
- | | |
|---------|------------|
| 菌种名称 | 编号 |
| 金黄色葡萄球菌 | CGMCC 1.89 |
| 大肠埃希氏菌 | CGMCC 1.90 |
- 7、本次检验, 室内机安装于密闭 30m³ 空气净化器试验舱中, 试验舱初始温度 25.0℃, 相对湿度 60%RH; 室外机安装环境温度 25.0℃, 相对湿度 50%RH。
- 8、本次检验, 测试部位为室内机换热器, 测试程序为自清洁（关机状态下按自清洁键）。

试验结果及判定

自清洁除菌功能				
章节	检测项目	检测要求	检测结果	判定
			自清洁除菌率 (%)	
附录 B	金黄色葡萄球菌	≥80%	99.9%	P
	大肠埃希氏菌	≥80%	99.9%	P
注：试验菌种：金黄色葡萄球菌（CGMCC 1.89）、大肠埃希氏菌（CGMCC 1.90）。 测试位置：室内机换热器 自清洁程序时间：一个自清洁周期。				

以下空白。

注 意 事 项

- 1、 报告无检验检测专用章无效。
- 2、 复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。
- 6、 一般情况，委托检测仪对来样负责。
- 7、 本报告复印件应由安徽中认倍佳科技有限公司提供。

地 址：安徽省滁州市丰乐大道 2588 号中试大楼

邮 编：239000

电 话：0550-3533884

传真：0550-3533881

E-mail: test@cctah.com